

# Modification n° 03.33 : Commune de JODOIGNE - ZACC Jauchelette

## PROPRIETES

Date de réception SPGE : 13/12/2021

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : DYLE-GETTE – 12/24

Commune : JODOIGNE

OAA : in BW

Numéro de modification (Code SPGE) : 03.33

Intitulé : Modification n° 03.33 : Commune de JODOIGNE - ZACC Jauchelette

## DESCRIPTION

<b>Explications</b>	<p>La demande de modification porte sur trois zones d'aménagement communal concerté de Jauchelette, sur le territoire de la commune de Jodoigne, actuellement reprise en régime d'assainissement transitoire.</p> <p>Il est proposé :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour la zone située sur l'agglomération de Donglebert, le passage en régime d'assainissement autonome car la zone est non bâtie et la volonté communale est qu'elle devienne une zone agricole ;</li> <li>- Pour la zone située le long de la Chaussée de Charleroi, le passage en régime d'assainissement collectif car il y a la possibilité de se raccorder gravitairement sur une voirie publique qui a pour projet d'être égouttée.</li> <li>- Pour la zone située au sud de Jauchelette, le passage d'une partie en régime d'assainissement autonome étant donné l'impossibilité de se raccorder gravitairement au futur égout du début de la Rue Vallée du Moulin et les coûts disproportionnés pour y ramener les eaux. L'autre partie est proposée en régime d'assainissement collectif car l'écoulement gravitaire est possible vers le futur égout Rue de la Dîme.</li> </ul>		
<b>Superficie concernée</b>	17,7 ha		
	<b>Avant</b>	<b>Après</b>	
<b>Assainissement collectif</b>	0 EH	n.d. EH	
<b>Assainissement autonome</b>	0 EH	5 EH	
<b>Assainissement transitoire</b>	5 EH	0 EH	
	<b>Charge totale à terme</b>		<b>5 EH</b>

## SCHEMA D'ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE

*La mise en œuvre d'un schéma d'assainissement n'est d'application que dans le cas d'un passage vers l'assainissement collectif*

Station d'épuration							
Code SPGE		Nom		Capacité		Statut	
25048/01		JODOIGNE		20.000 EH		Existant	
Egouts		Collecteurs		Station(s) pompage		Conduite refoulement	
Existants	/	Existants	/	Existants	/	Existants	/
A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/

## SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

Masse d'eau de surface	DG07R – Etat physico-chimique 2020 : Moyen
Natura 2000 (rayon de 500 m)	BE31008 - Carrière de Dongelberg
Zone de baignade (rayon de 500 m)	/
Zone de prévention de captage	/
Aléa d'inondation par débordement	Faible à moyen

## ANNEXE

Etude de l'organisme d'assainissement agréé (OAA).

# EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE



## Projet de modifications du PASH 2022/01 : sous-bassin DYLE-GETTE

Modification n° 03.33 : Commune de JODOIGNE - ZACC Jauchette

**SPGE** Société Publique  
de Gestion de l'Eau (SPGE)  
http://www.spge.be  
Email : carto@spge.be  
Siège social et administratif  
Rue des Ecoles, 17/19 - B- 4800 VERVIERS  
Tel : 081 251 030

Situation au PASH actuel

Proposition de modification du PASH

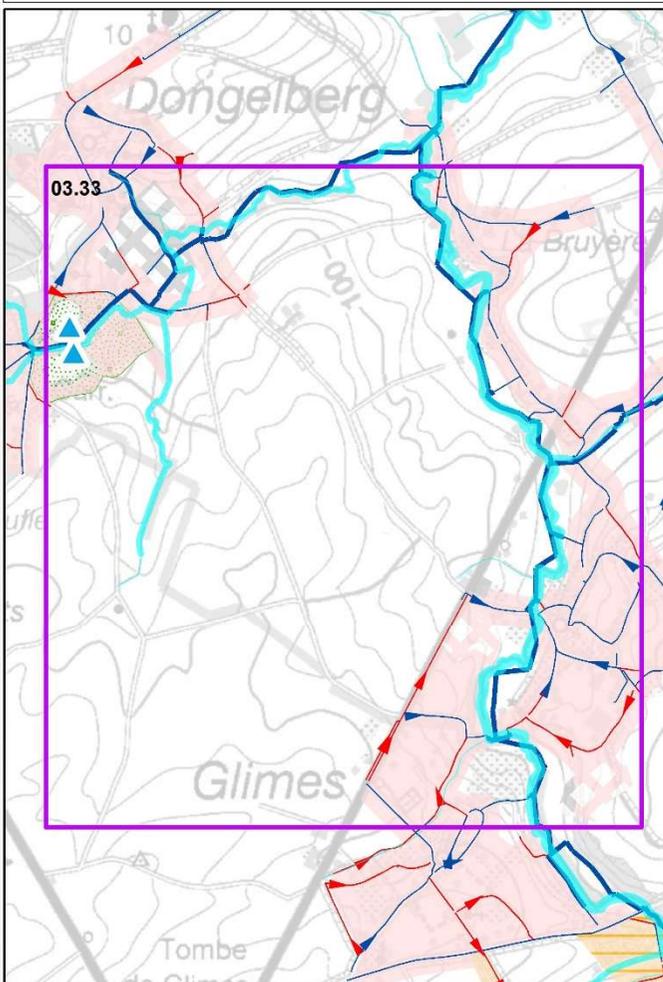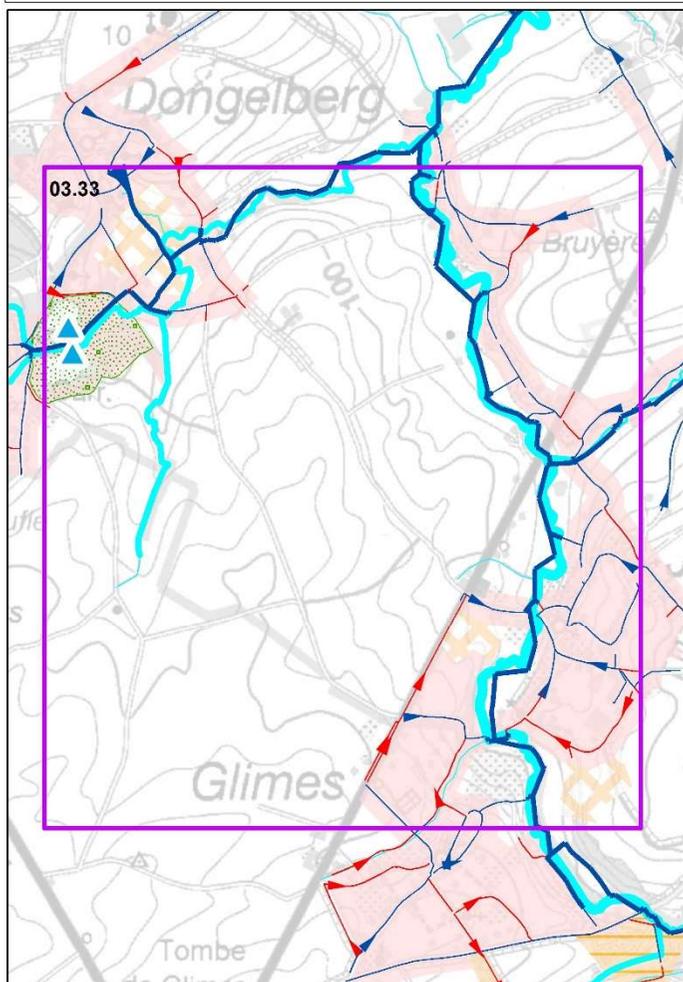

### Régimes d'assainissement

- Collectif
- Autonome
- Transitoire
- Collectif hors zone urbanisable

### Etat des ouvrages

Le schéma d'assainissement est repris sur la carte à titre indicatif

- Existant
- En cours de réalisation
- En projet
- Inexistant

### Types d'ouvrage

- Collecteur gravitaire
- Collect. sous-pression
- Egoût gravitaire
- Egoût sous-pression
- Egoût à réaliser après urbanisation
- Step public
- Station de pompage
- Station de démergement
- Bassin d'orage

### Conduites d'exutoires

(représentation non exhaustive)

- Existant
- En cours de réalisation
- En projet
- Inexistant

### Environnement

- Captage
- Z prévention rapprochée
- Z. prévention éloignée
- Natura 2000
- Zone de baignade
- Z. amont de baignade

### Fond de plan IGN

- Eau de surface
- Sous-bassin hydro.
- Limite communale

Echelle : 1:20.000

