

Modification n° 08.68 : Commune de MODAVE – Village de Modave

PROPRIETES

Date de réception SPGE : 07/07/2021

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : MEUSE AVAL – 44/49

Commune : MODAVE

OAA : AIDE

Numéro de modification (Code SPGE) : 08.68

Intitulé : Modification n° 08.68 : Commune de MODAVE – Village de Modave

DESCRIPTION

Explications	<p>La demande de modification porte sur le village de Modave, sur le territoire communal de Modave, actuellement repris en régime d'assainissement autonome. Cette demande de modification fait suite à l'étude de zone réalisée sur les zones de prévention VIVAQUA20 – Captages de Modave. Le village se situe en zone de prévention de captage rapprochée avec des obligations particulières en matière d'assainissement des eaux usées.</p> <p>Il est proposé le passage de la majeure partie du village de Modave en régime d'assainissement collectif afin de protéger de manière optimale les captages. En effet, l'obligation d'évacuer les effluents en dehors de la zone rapprochée entraîne une opportunité de ramener les eaux usées de manière gravitaire en une station d'épuration (travaux programmés).</p> <p>Néanmoins, une douzaine d'habitations au nord-ouest du village sont maintenues en régime d'assainissement autonome car difficiles à reprendre dans le futur réseau d'égouttage. Une canalisation étanche sera donc posée pour évacuer les eaux épurées de ces habitations dans le ruisseau de Bonne.</p>		
Superficie concernée	+/- 49 ha		
	Avant	Après	
Assainissement collectif	0 EH	545 EH	
Assainissement autonome	575 EH	30 EH	
Assainissement transitoire	0 EH	0 EH	
	Charge totale à terme		575 EH

SCHEMA D'ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE

La mise en œuvre d'un schéma d'assainissement n'est d'application que dans le cas d'un passage vers l'assainissement collectif

Station d'épuration							
Code SPGE		Nom		Capacité		Statut	
61041/03		MODAVE		550 EH		Programmé	
Egouts		Collecteurs		Station(s) pompage		Conduite refoulement	
Existants	1.250 m	Existants	/	Existants	/	Existants	/
A réaliser	3.850 m	A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/

SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

Masse d'eau de surface	MV07R – Etat physico-chimique 2019 : Bon
Natura 2000 (rayon de 500 m)	BE33011 – Vallées du Hoyoux et de Triffoy
Zone de baignade (rayon de 500 m)	/
Zone de prévention de captage	VIVAQUA20 – Captage de Modave
Aléa d'inondation par débordement	Faible

ANNEXE

Etude de l'organisme d'assainissement agréé (OAA).

EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE



Projet de modifications du PASH 2021/01 : sous-bassin MEUSE AVAL

Modification n° 08.68 : Commune de MODAVE – Village de Modave

SPGE Société Publique
de Gestion de l'Eau (SPGE)
Http://www.spge.be
Email : carto@spge.be
Siège Administratif provisoire :
14/16, Avenue de Stassart - B-5000 NAMUR
Tél : 081 253 930

Situation au PASH actuel

Proposition de modification du PASH

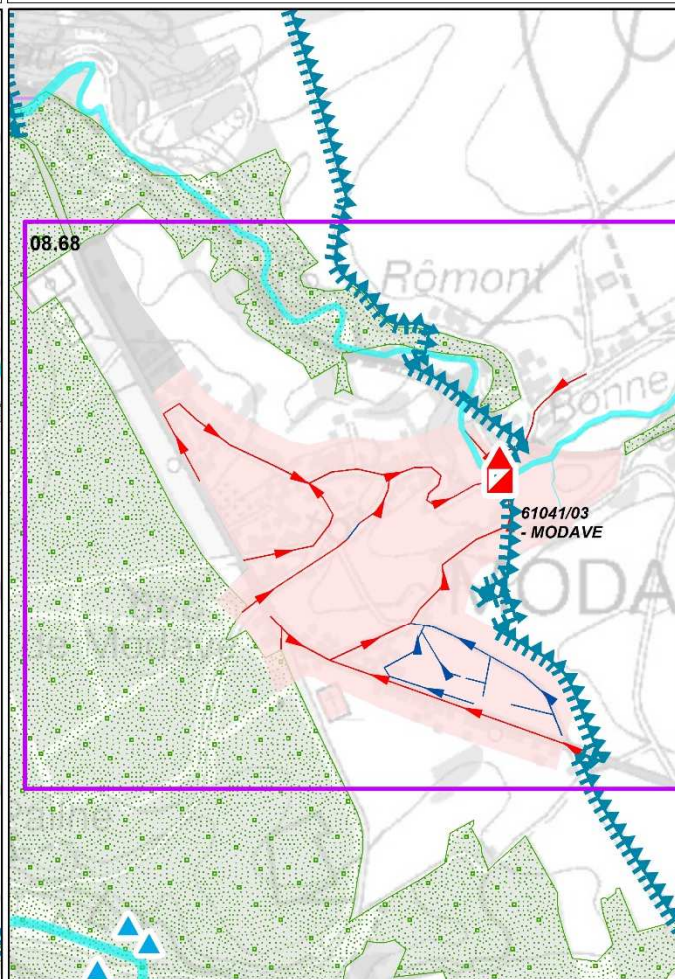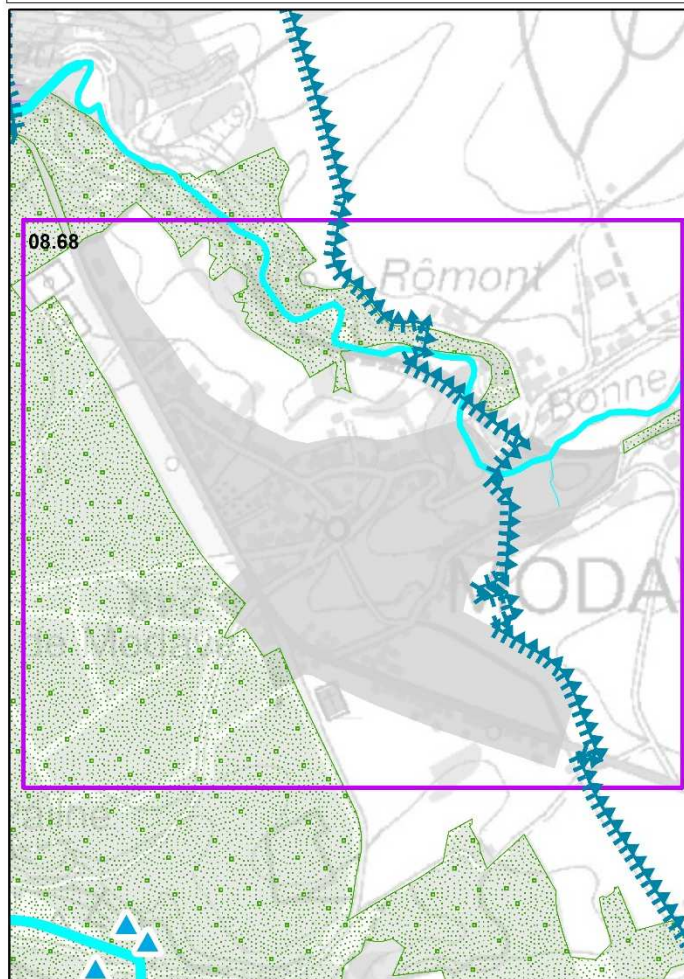

Régimes d'assainissement

- Collectif
- Autonome
- Transitoire
- Collectif hors zone urbanisable

Etat des ouvrages

Le schéma d'assainissement est repris sur la carte à titre indicatif

- Existant
- En cours de réalisation
- En projet
- Inexistant

Types d'ouvrage

- Collecteur gravitaire
- Collect. sous-pression
- Egout gravitaire
- Egout sous-pression
- Egout à réaliser après urbanisation
- Step publique
- Station de pompage
- Station de démergement
- Bassin d'orage

Conduites d'exutoires

(représentation non exhaustive)

- Existant
- En cours de réalisation
- En projet
- Inexistant

Environnement

- Captage
- Z. prévention rapprochée
- Z. prévention éloignée
- Natura 2000
- Zone de baignade
- Z. amont de baignade

Fond de plan IGN

- Eau de surface
- Sous-bassin hydro.
- Limite communale

Echelle : 1:13 000



