



Demande de modification du PASH de l'Ourthe

Rapport de motivation

Commune de Sainte-Ode – Fontenal

IDELUX Eau
Service d'Appui aux Communes
Le 10/06/2022

1. Introduction

1.1. Localisation

La présente demande concerne une partie du village de Fontenal dans la commune de Sainte-Ode.

Cette partie du village était affectée en épuration individuelle au PCGE du 01/12/1999 et est classée en régime d'assainissement collectif au PASH de l'Ourthe le 12/04/2012.

1.2. Cartes

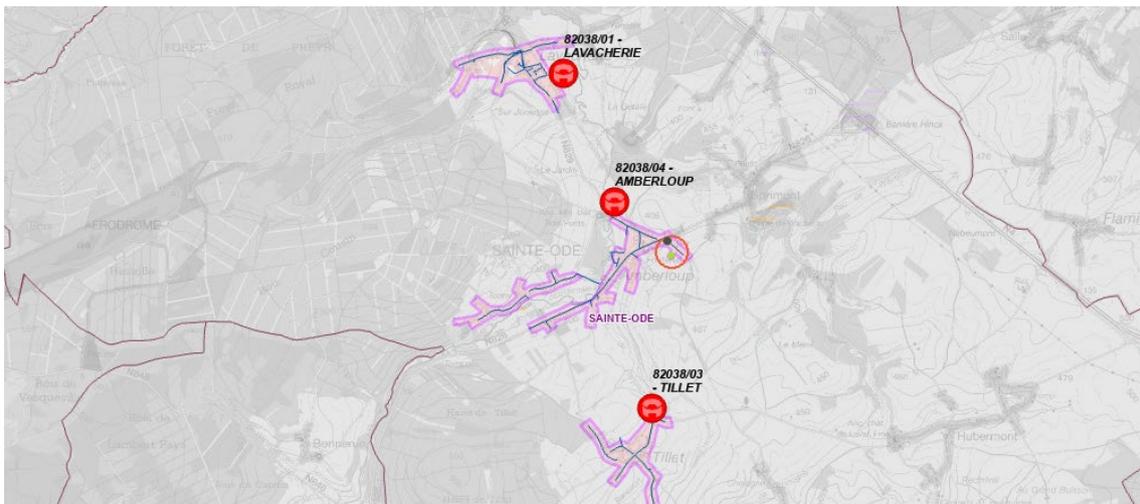


Figure 1. Localisation du village de Fontenal

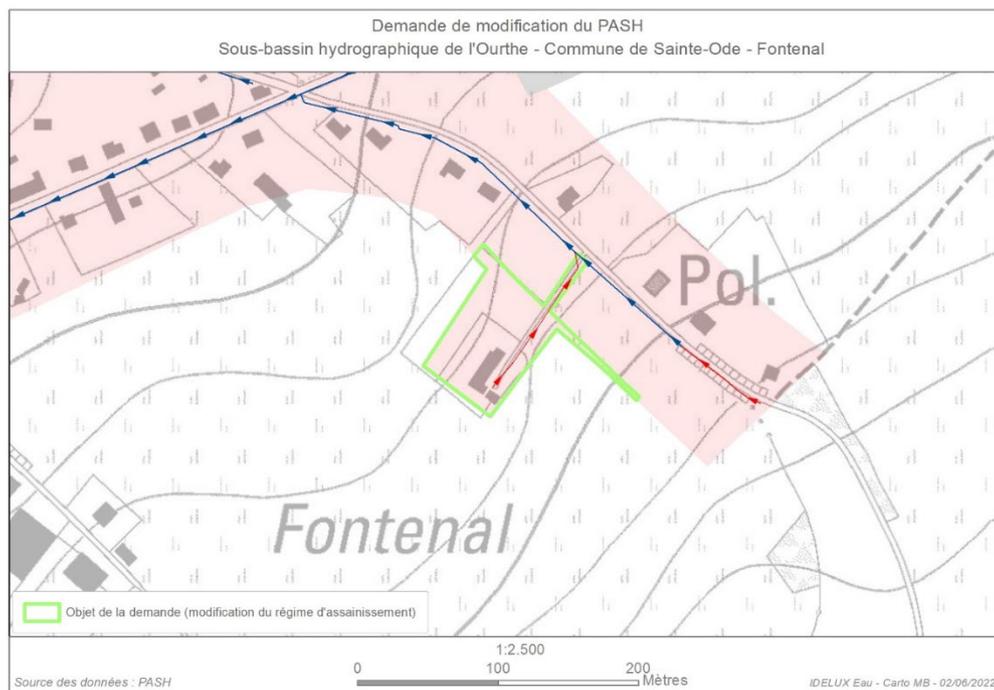


Figure 2. Localisation de la zone concernée par la modification du PASH (zone entourée en vert).

2. Analyse de l'existant

Dans la zone concernée, on note la présence de 4 habitations. Celles-ci se trouvent à 100 mètres de l'égout présent dans la rue Fontenal et sont situées en contrebas de cette même voirie. Une pompe de relevage est nécessaire pour raccorder les eaux usées de ces habitations à l'égout présent dans la rue.

Le passage de l'assainissement collectif à l'assainissement autonome pour cette zone semble être une bonne solution.

3. Proposition de solution

Etant donné :

- L'absence d'égout présent dans la rue,
- La topographie de la rue et l'impossibilité de raccorder gravitairement les eaux usées de ces habitations à l'égout présent,
- La longueur du refoulement à poser (100 m) et le peu d'habitations dans la rue,

il est proposé d'orienter la zone concernée en zone d'assainissement autonome suivant le schéma d'assainissement repris en annexe.