

Modification n° 14.12 : Commune de THEUX – Village de Becco

PROPRIETES

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : VESDRE – 12/15

Commune(s) : THEUX

OAA : AIDE

Numéro de modification (Code SPGE) : 14.12

Intitulé : Modification n° 14.12 : Commune de THEUX – Village de Becco

DESCRIPTION

Explications	La demande de modification porte sur la réorientation du régime d'assainissement autonome d'une partie du village de Becco vers l'assainissement collectif.	
	Le passage en assainissement collectif est justifié par les éléments suivants : - la résolution d'un problème de salubrité publique ; - une densité de bâti élevée dans le centre du village ; - la pose, prochainement, d'une canalisation centrale par la commune (subvention PCDR) qui servira pour la réception de l'ensemble des eaux (ruissellement et usées) ; - un espace très réduit pour l'installation de SEI.	
Superficie concernée	7,98 ha	
	Avant	Après
Assainissement collectif	0 EH	125 EH
Assainissement autonome	125 EH	0 EH
Assainissement transitoire	0 EH	0 EH
	Charge polluante totale	
	125 EH	

SCHEMA D'ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE

La mise en œuvre d'un schéma d'assainissement n'est d'application que dans le cas d'un passage vers l'assainissement collectif

Station d'épuration							
Code SPGE		Nom		Capacité		Statut	
63076/09		BECCO		135 EH		Inexistant (modif PASH)	
Egouts		Collecteurs		Station(s) pompage		Conduite refoulement	
Existants	/	Existants	/	Existants	/	Existants	/
A réaliser	180 m	A réaliser	/	A réaliser	1 (100 EH)	A réaliser	150 m

SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

Masse d'eau de surface	VE14R – Etat physico-chimique 2016 : Bon
Natura 2000 (rayon de 500 m)	/
Zone de baignade (rayon de 500 m)	/
Zone de prévention de captage	/
Aléa d'inondation	/

ANNEXE

Etude de l'organisme d'assainissement agréé (OAA).

EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE



Projet de modification du PASH : sous-bassin VESDRE

Modification n° 14.12 : Commune de THEUX - Village de Becco


Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE)
<http://www.spge.be>
 Email : carto@spge.be
Siège Administratif provisoire :
 14/16, Avenue de Stassart - B-5000 NAMUR
 Tél. : 081 251 939

Situation au PASH actuel

Proposition de modification du PASH

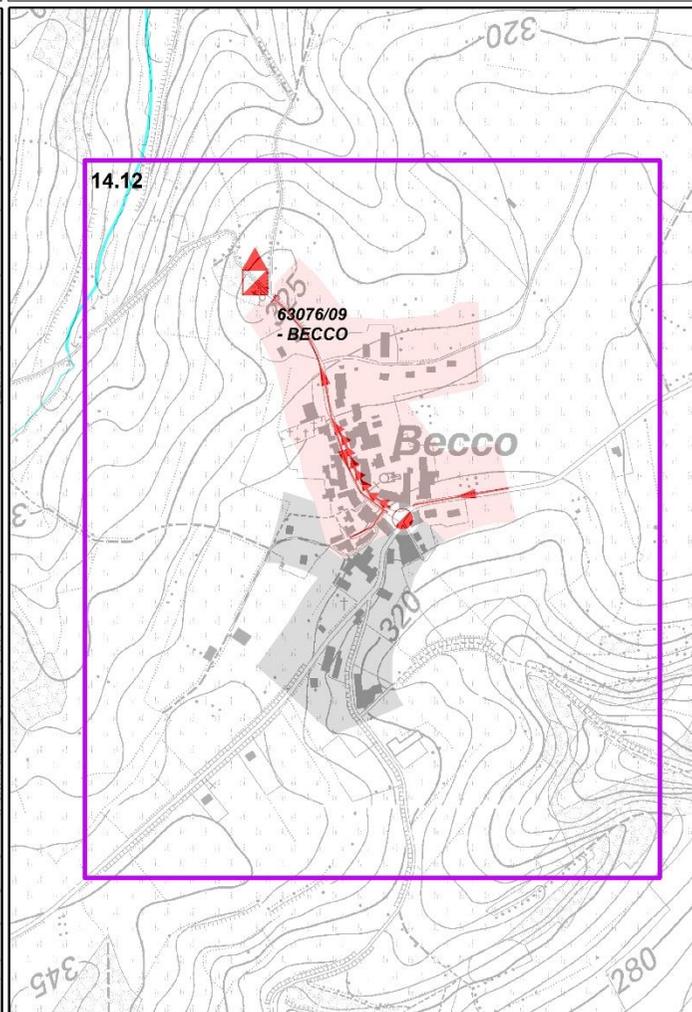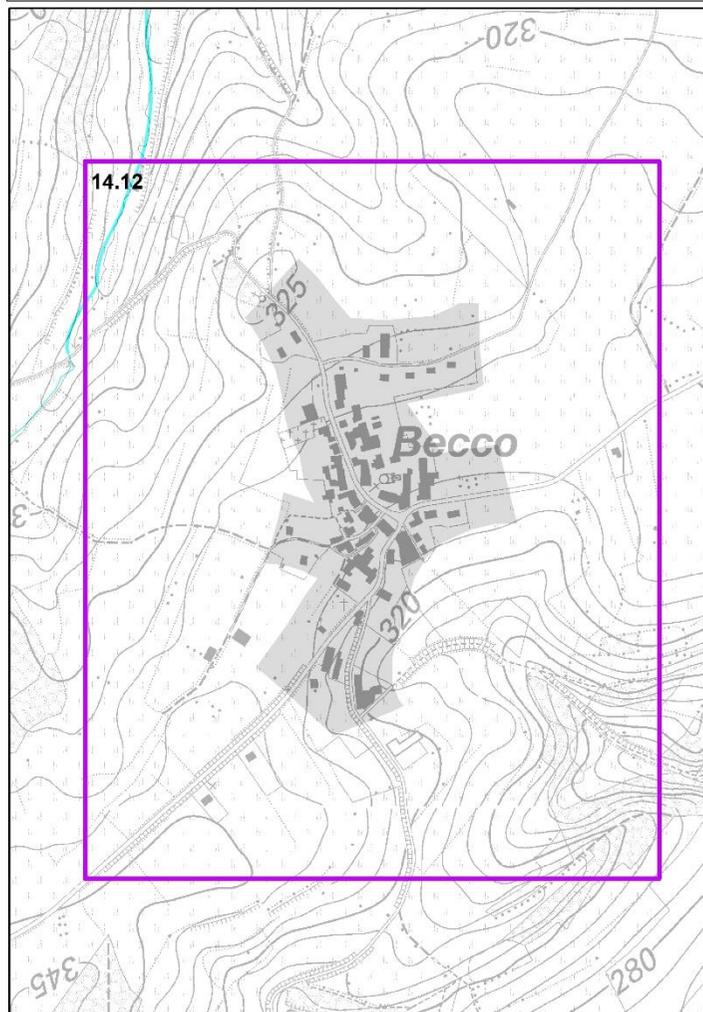

Régimes d'assainissement

- Collectif
- Autonome
- Transitoire
- Collectif hors zone urbanisable

Etat des ouvrages

Le schéma d'assainissement est repris sur la carte à titre indicatif

- Existant
- En cours de réalisation
- En projet
- Inexistant

Types d'ouvrage

-  Collecteur gravitaire
-  Collect. sous-pression
-  Egout gravitaire
-  Egout sous-pression
-  Egout à réaliser après urbanisation
-  Step publique
-  Station de pompage
-  Station de démergement
-  Bassin d'orage

Conduites d'exutoires

(représentation non exhaustive)

-  Existant
-  En cours de réalisation
-  En projet
-  Inexistant

Environnement

-  Captage
-  Z prévention rapprochée
-  Z. prévention éloignée
-  Natura 2000
-  Zone de baignade
-  Z. amont de baignade

Fond de plan IGN

-  Eau de surface
-  Sous-bassin hydro.
-  Limite communale

Echelle : 1:8.000

